




Instalacja alarmowa

Detektor usterek LEVR typ ACN-4N (230 V, 50 Hz)  
z modulem transmisji danych typ ACN4RS (RS232)  
montaż po wybudowaniu pomieszczenia wężła



Schemat montażowy

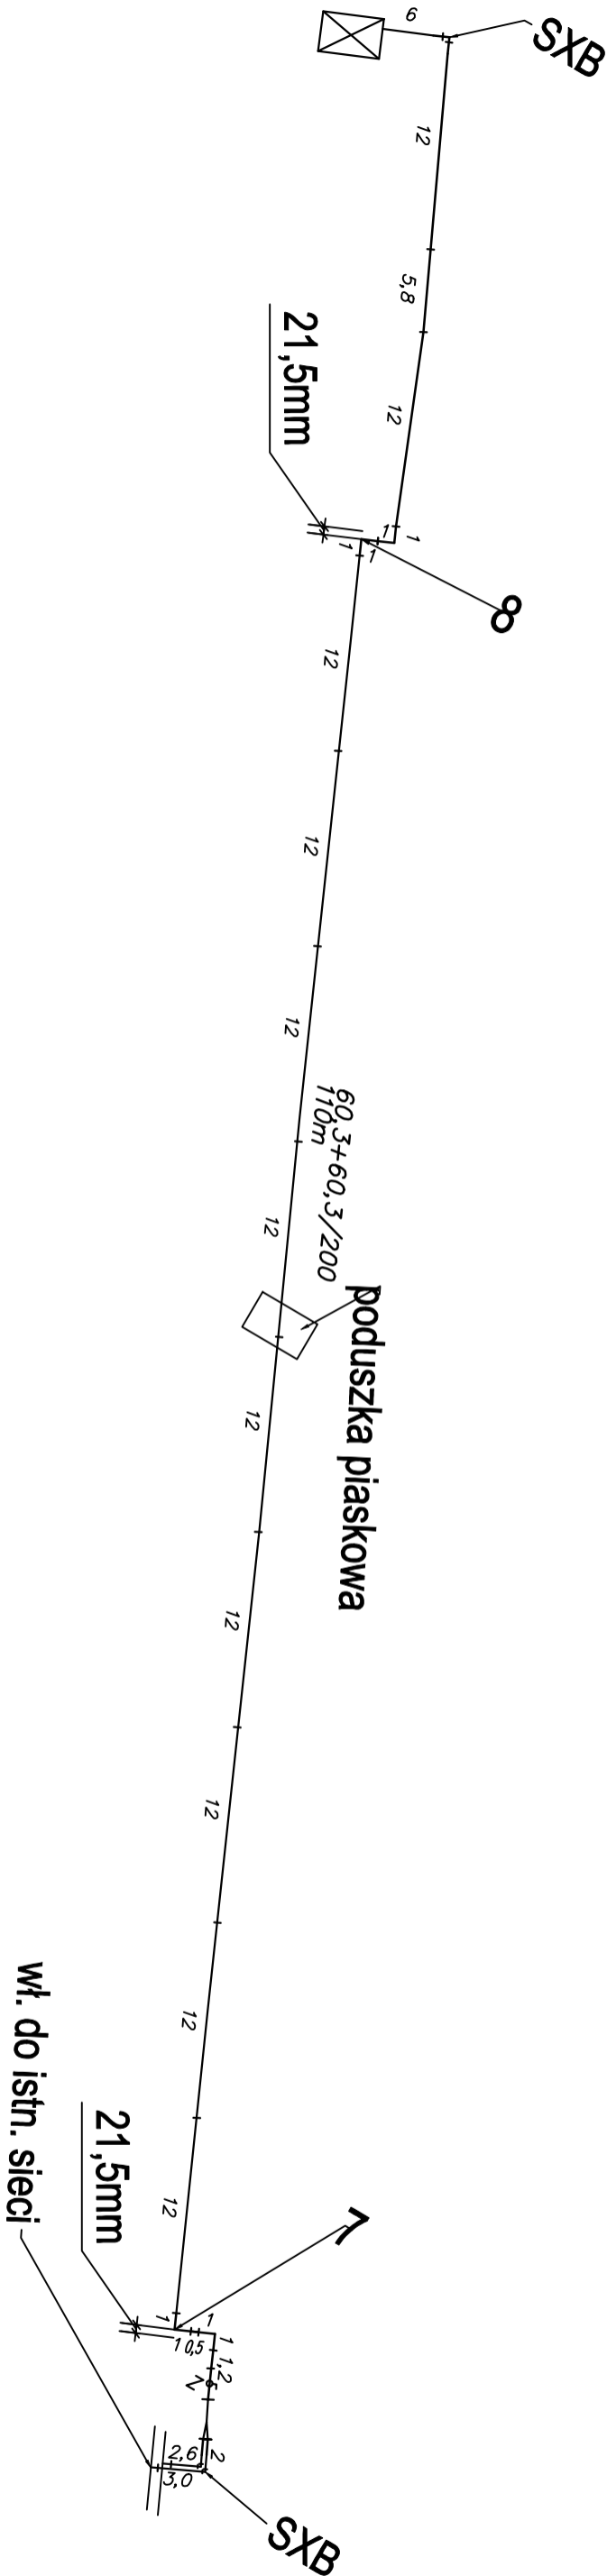

		PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI ADBUD s.c. Agnieszka Matysik tel. 609-082-909 Piotr Matysik tel. 603-984-635 73-110 Stargard ul. Gdynska 28c adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl	
Obiekt:	Przyłącza ciepłe do dz. nr 472 obr. 5 Stargard		
Adres:	Stargard ul. Bema dz. nr 239, 472 w obr. 10		
Inwestor:	PEC Sp. z o.o. ul. Nasłenna 6 73-110 Stargard		
Projektant:	inż. Piotr Matysik upr. nr ZAP/0060/POOS/05 spec. Instalacyjna		
Typ rysunku:	Schemat montażowy i instalacja alarmowa		
Zlecenie:	Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. z późn. zmianami). Kopierowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie tej osobom niezamierzonym bez zgody firmy Projektownika i Realizatora inwestycji ADBUD s.c. jest zabronione.		
15/2022	Data: 06.2022		
Skala:		1:500	
Nr rys.		S3	