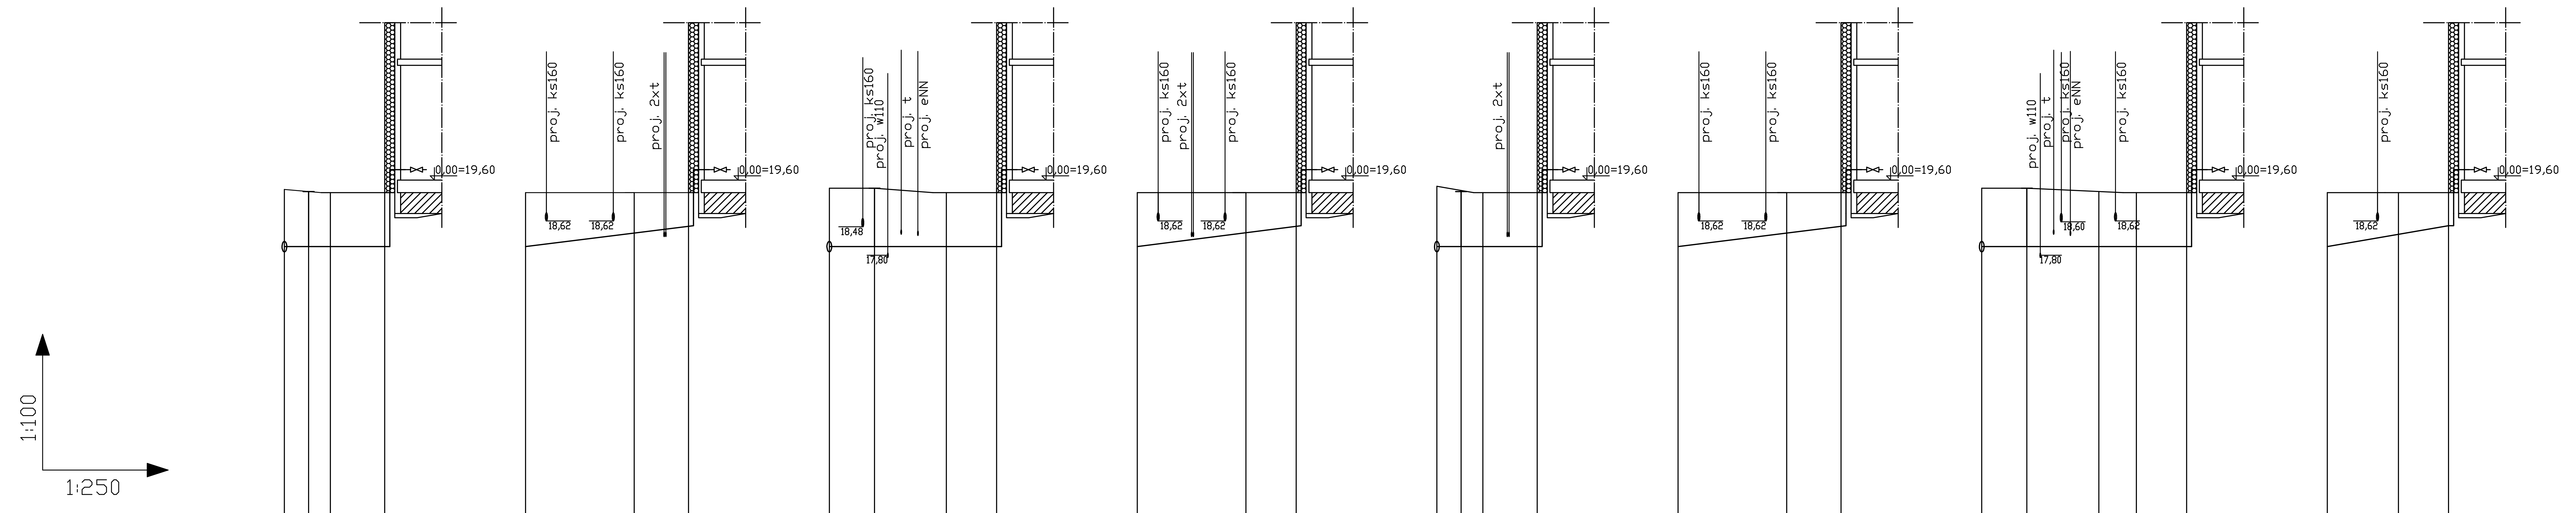

p.p. 10,00 m npm

	C24	C24.1	C24.2	C24.3
RZĘDNA TERENU	19,38	19,33	19,30	19,30
RZĘDNA OSI SIECI	18,01	18,01	18,01	18,01
ZAGŁĘBIENIE SIECI	1,60	1,49	1,46	1,45
ŚREDNICE I SPADKI	33,7+33,7/140 i=0%		26,9+26,9/125 i=0%	
ODLEGŁOŚCI	0,00	1,45	2,75	6,00
OZNACZENIA	C24	C24.1	C24.2	C24.3
	☐	Z	☐	bud. S7.4

	C24.2	C24.4	C24.5
RZĘDNA TERENU	19,30	19,30	19,30
RZĘDNA OSI SIECI	18,01	18,33	18,49
ZAGŁĘBIENIE SIECI	1,46	1,13	0,97
ŚREDNICE I SPADKI	26,9+26,9/125 i=4,9%		
ODLEGŁOŚCI	0,00	6,50	9,75
OZNACZENIA	C24.2	C24.4	C24.5
	☐	90°	bud. S7.3

	C25	C25.1	C25.2	C25.3
RZĘDNA TERENU	19,40	19,40	19,30	19,30
RZĘDNA OSI SIECI	18,01	18,01	18,01	18,01
ZAGŁĘBIENIE SIECI	1,62	1,56	1,46	1,45
ŚREDNICE I SPADKI	33,7+33,7/140 i=0%		26,9+26,9/125 i=0%	
ODLEGŁOŚCI	0,00	2,70	7,00	10,00
OZNACZENIA	C25	C25.1	C25.2	C25.3
	☐	Z	☐	bud. S9.3

	C25.2	C25.4	C25.5
RZĘDNA TERENU	19,30	19,30	19,30
RZĘDNA OSI SIECI	18,01	18,34	18,49
ZAGŁĘBIENIE SIECI	1,46	1,12	0,97
ŚREDNICE I SPADKI	26,9+26,9/125 i=5%		
ODLEGŁOŚCI	0,00	6,50	9,50
OZNACZENIA	C25.2	C25.4	C25.5
	☐	90°	bud. S9.4

	C26	C26.1	C26.2	C26.3
RZĘDNA TERENU	19,45	19,33	19,30	19,30
RZĘDNA OSI SIECI	18,01	18,01	18,01	18,01
ZAGŁĘBIENIE SIECI	1,67	1,49	1,46	1,45
ŚREDNICE I SPADKI	33,7+33,7/140 i=0%		26,9+26,9/125 i=0%	
ODLEGŁOŚCI		1,45	2,75	6,00
OZNACZENIA	C26	C26.1	C26.2	C26.3
	☐	Z	☐	bud. S7.2

	C26.2	C26.4	C26.5
RZĘDNA TERENU	19,30	19,30	19,30
RZĘDNA OSI SIECI	18,01	18,33	18,49
ZAGŁĘBIENIE SIECI	1,46	1,13	0,97
ŚREDNICE I SPADKI	26,9+26,9/125 i=4,9%		
ODLEGŁOŚCI	0,00	6,50	9,75
OZNACZENIA	C26.2	C26.4	C26.5
	☐	90°	bud. S7.1

	C27	C27.1	C27.2	C27.5	C27.6
RZĘDNA TERENU	19,40	19,40	19,30	19,30	19,30
RZĘDNA OSI SIECI	18,01	18,01	18,01	18,01	18,01
ZAGŁĘBIENIE SIECI	1,62	1,56	1,46	1,45	1,45
ŚREDNICE I SPADKI	33,7+33,7/140 i=0%		26,9+26,9/125 i=0%		
ODLEGŁOŚCI	0,00	2,70	7,00	9,25	12,25
OZNACZENIA	C27	C27.1	C27.2	C27.5	C27.6
	☐	Z	☐	90°	bud. S9.2

	C27.2	C27.3	C27.4
RZĘDNA TERENU	19,30	19,30	19,30
RZĘDNA OSI SIECI	18,01	18,30	18,51
ZAGŁĘBIENIE SIECI	1,46	1,16	0,95
ŚREDNICE I SPADKI	26,9+26,9/125 i=7%		
ODLEGŁOŚCI	0,00	4,25	7,25
OZNACZENIA	C27.2	C27.3	C27.4
	☐	90°	bud. S9.1

USŁUGI PROJEKTOWE
inż. Andrzej Pierścionek
KUNOWO 4
73-110 STARGARD
tel. kom.
606 692 209

RYSUNEK:	**Profil przyłączy cieplnych do budynków S7, S9**	NR. RYS.	3.1
OBIEKT:	Sieci cieplna osiedlowa z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz segmentów jednorodzinnych		
ADRES:	**ul. Nadbrzeżna, 73-110 Stargard dz. nr 218/2 i 218/3, obr. 3 w Stargardzie**	SKALA	1 : 100/500
INWESTOR:	Smart Cube Sp. z o.o. Przecław 116/5, 73-005 Przecław	DATA	12.2024
Projektował:	inż. Andrzej Pierścionek upr. nr ZAP/0082/POOS/04		
Sprawdził:			

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim