


Wejścia do budynków w rurze ochronnej DN20mm

— Przewód sygnalizacyjny
UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5
w rurze ochronnej DVK40,
każdym z pomieszczeniu węzła
zostawić po 3m zapasu
przewodu

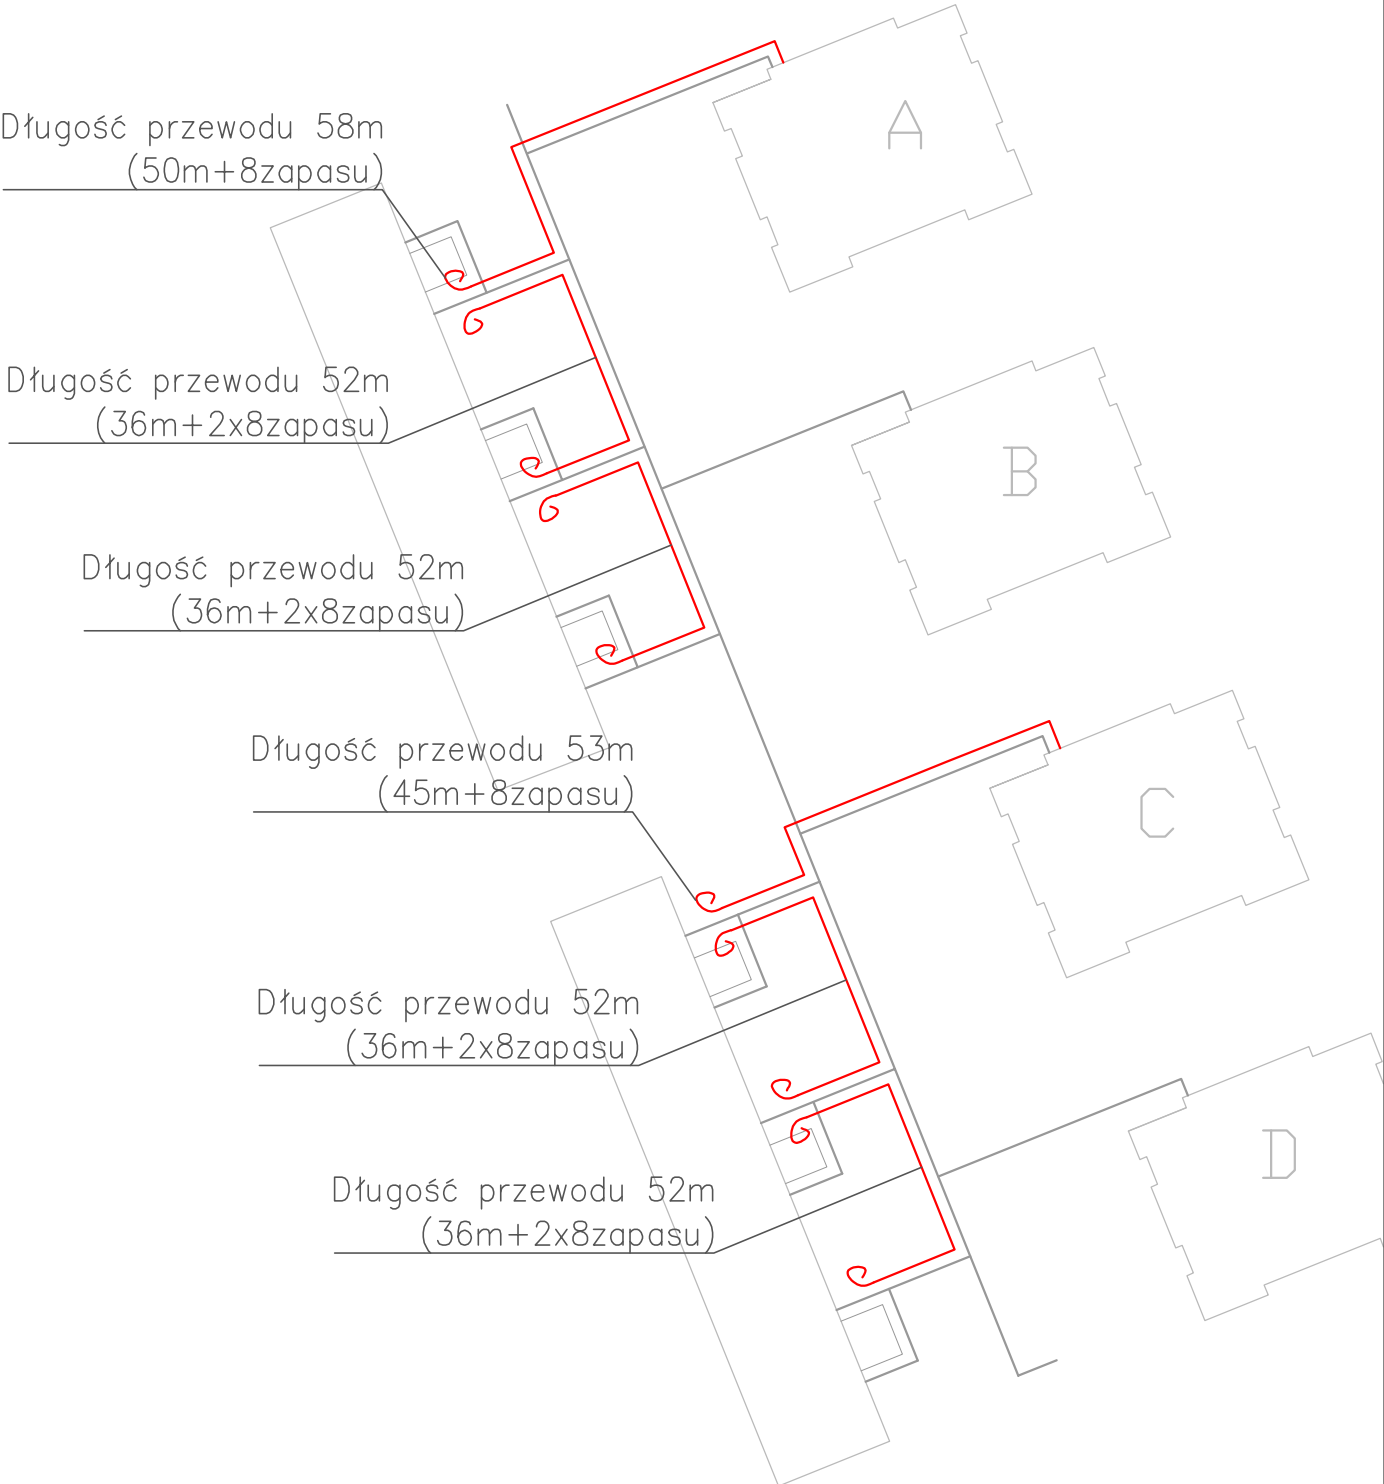

USŁUGI
PROJEKTOWE
inż. Andrzej
PierścioneK
KUNOWO 4
73-110 STARGARD
tel. kom.
606 692 209

RYSUNEK:	Schemat ułożenia przewodu do komunikacji z węzłami cieplnymi	NR. RYS.	5
OBIEKT:	Sieci ciepłna osiedlowa z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz segmentów jednorodzinnych		
ADRES:	ul. Nadbrzeżna, 73-110 Stargard dz. nr 218/2 i 218/3, obr. 3 w Stargardzie	SKALA	-
INWESTOR:	Smart Cube Sp. z o.o. Przeclaw 116/5, 73-005 Przeclaw	DATA	03.2024
Projektował:	inż. Andrzej PierścioneK upr. nr ZAP/0082/POOS/04		
Sprawił:			
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim			