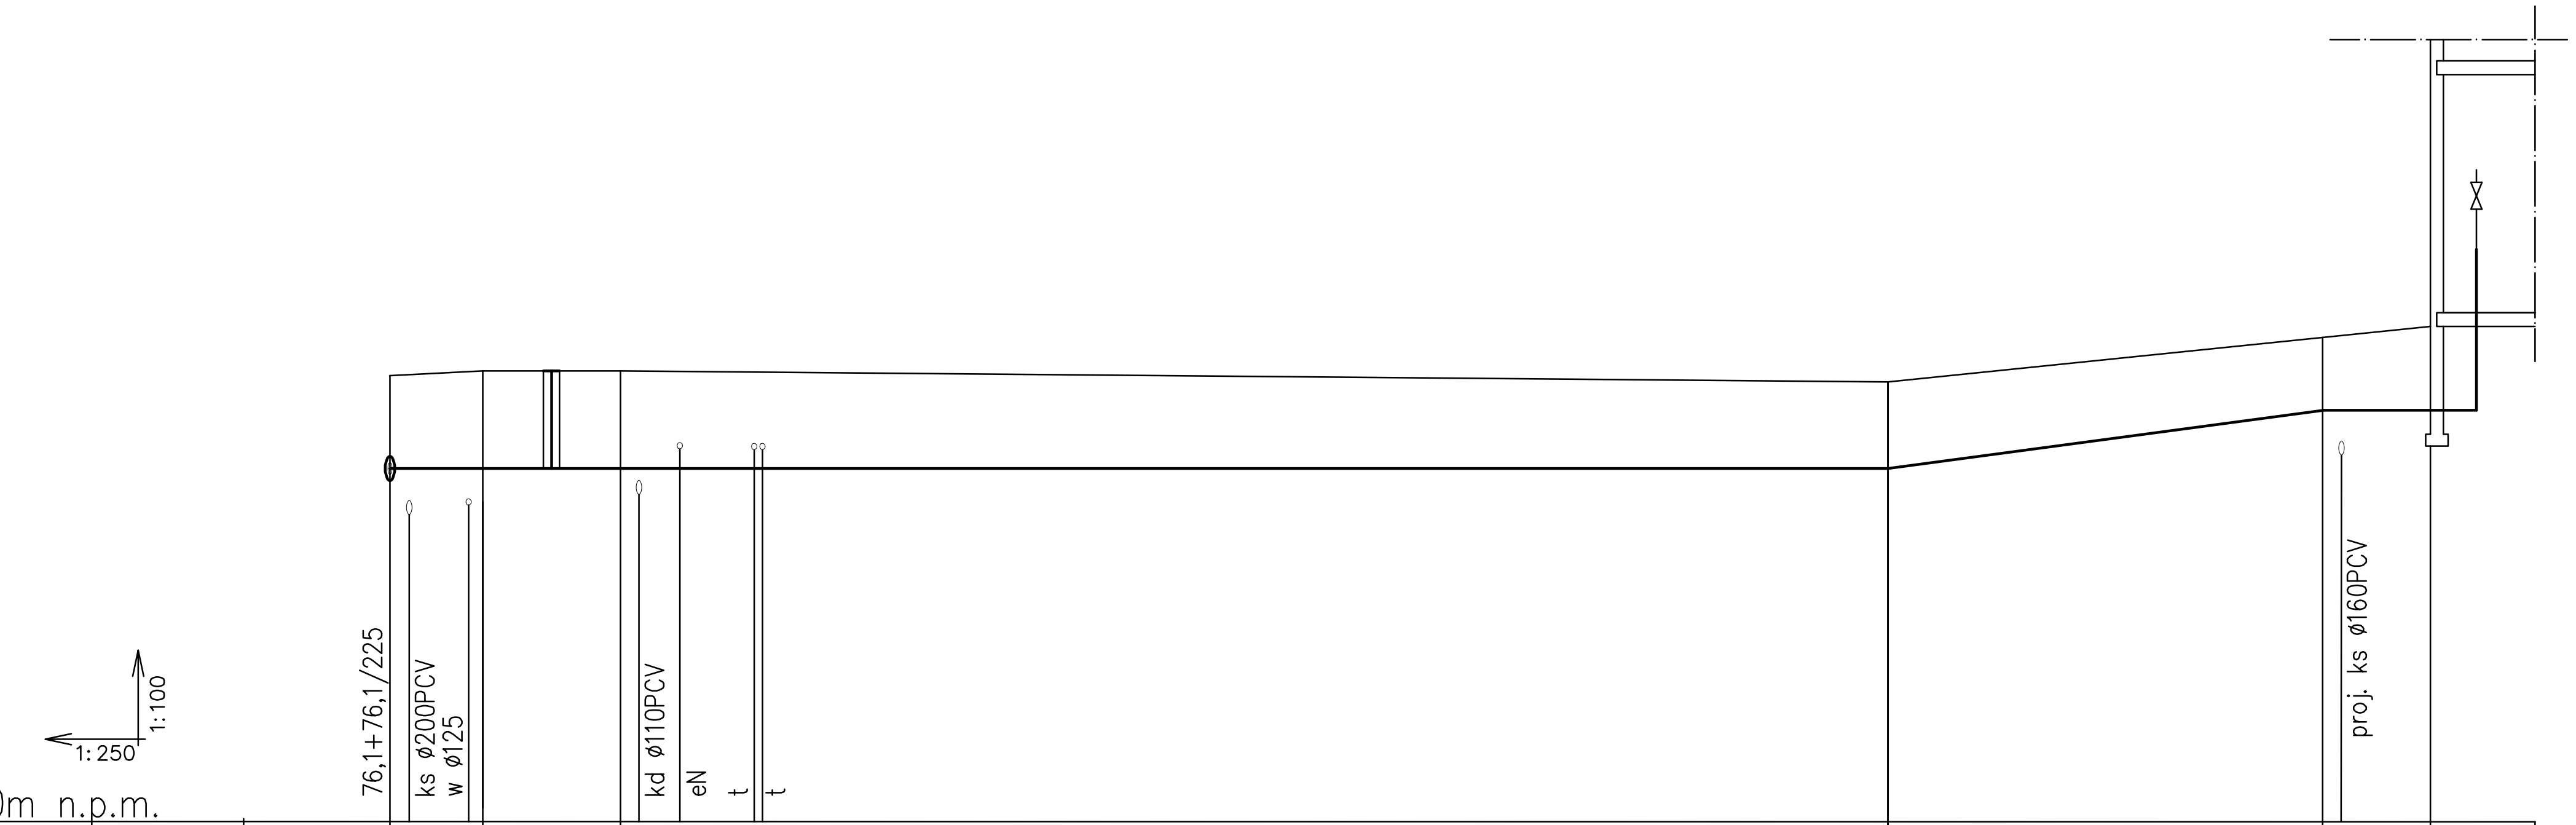


P.P 27,00m n.p.m.

| | C1 | C2 | C3 | C4 | C6 | C7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proj. Rzędne terenu | 31,80 | 31,85 | 31,85 | 31,73 | 32,21 | 32,33 |
| Rzędne osi rurociągu | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 31,43 | 31,43 |
| Głębokości wykopu | 1,21 | 1,18 | 1,18 | 1,11 | 0,96 | 1,08 |
| Spadek i średnica | 48,3+48,3/160 i=0% | | | 42,4+42,4/160 i=4,8% | | |
| Odległości | 0,00 | 2,50 (3,7m) | 6,20 (34,1m) | 40,30 (11,7m) | 52,00 | 54,90 |
| Pkt. charakterystyczne | W | 90 st. | 90 st. | 90 st. | 90 st. | bud. 19 |

| Rysunek 3 | Profil podłużny | DATA 05.2025 |
|---|---|---|
| TEMAT | Przyłącze cieplne do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 19, dz. nr 5/4, 5/5, 23 obr. 15 przy ul. Spokojnej w Staragrdzie | SKALA 1:100/250 |